

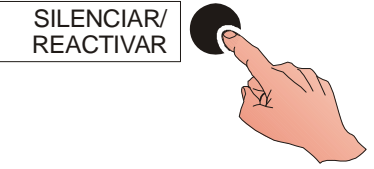
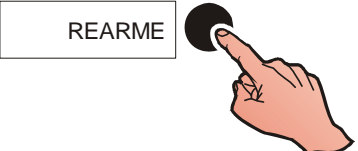



ACCIONES BÁSICAS EN LA ID50/60 EN CASO DE ALARMA Y AVERÍA

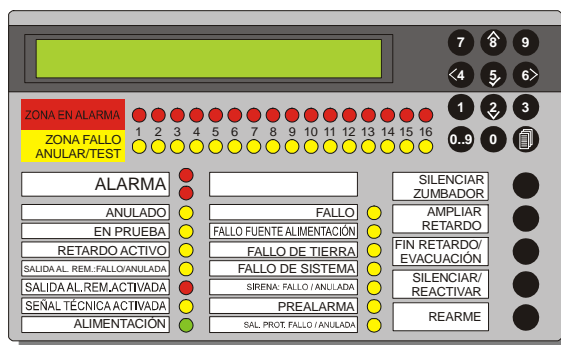

EN CASO DE ALARMA DE INCENDIO EN LA ID50/60


- A)  PULSE TECLA DE SILENCIAR ZUMBADOR HASTA RECONOCER TODAS LAS ALARMAS O AVERÍAS.
¡ZUMBADOR SILENCIADO!
- B)  PULSE LA TECLA DE SILENCIAR/REACTIVAR (dependiendo del plan de emergencias del edificio).
¡SIRENAS SILENCIADAS!
- C) LOCALICE, EN LA PANTALLA, LA ZONA Y EL PUNTO DE LA ALARMA Y DIRÍJASE AL LUGAR.
- D) - EXAMINE DETENIDAMENTE EL LUGAR.
 - EL DETECTOR EN ALARMA TENDRÁ LOS LEDS ENCENDIDOS.
 - SI ES UN PULSADOR, COMPRUEBE EL CRISTAL.
- E) **¡¡FUEGO REAL!!**
 - AVISE AL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y BOMBEROS.
 - UTILICE LOS EXTINTORES.
 - SI EL LOCAL TIENE EXTINCIÓN AUTOMÁTICA, ACTIVE EL PULSADOR DE DISPARO.
- F) SUSTITUYA EL CRISTAL DEL PULSADOR EN CASO DE ROTURA.
- G)  FINALIZADO EL PROCESO, PULSE LA TECLA DE REARME.

EN CASO DE AVERÍA EN LA ID50/60

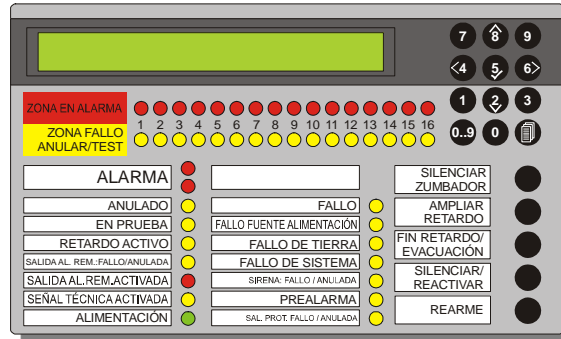

A)

SILENCIAR
ZUMBADOR



PULSE LA TECLA DE **SILENCIAR ZUMBADOR** HASTA RECONOCER TODAS LAS AVERÍAS.
¡ZUMBADOR SILENCIADO!

B) AVISE AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO.

C)

REARME



UNA VEZ REPARADA LA INCIDENCIA, PULSE LA TECLA DE REARME.

EL SISTEMA QUEDA RESTABLECIDO.

Toda la información contenida en este documento puede ser modificada sin previo aviso.